


СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
х. Казаче-Малеваный  
Журавского СП Кореновского района Краснодарского края  
М 1:5000

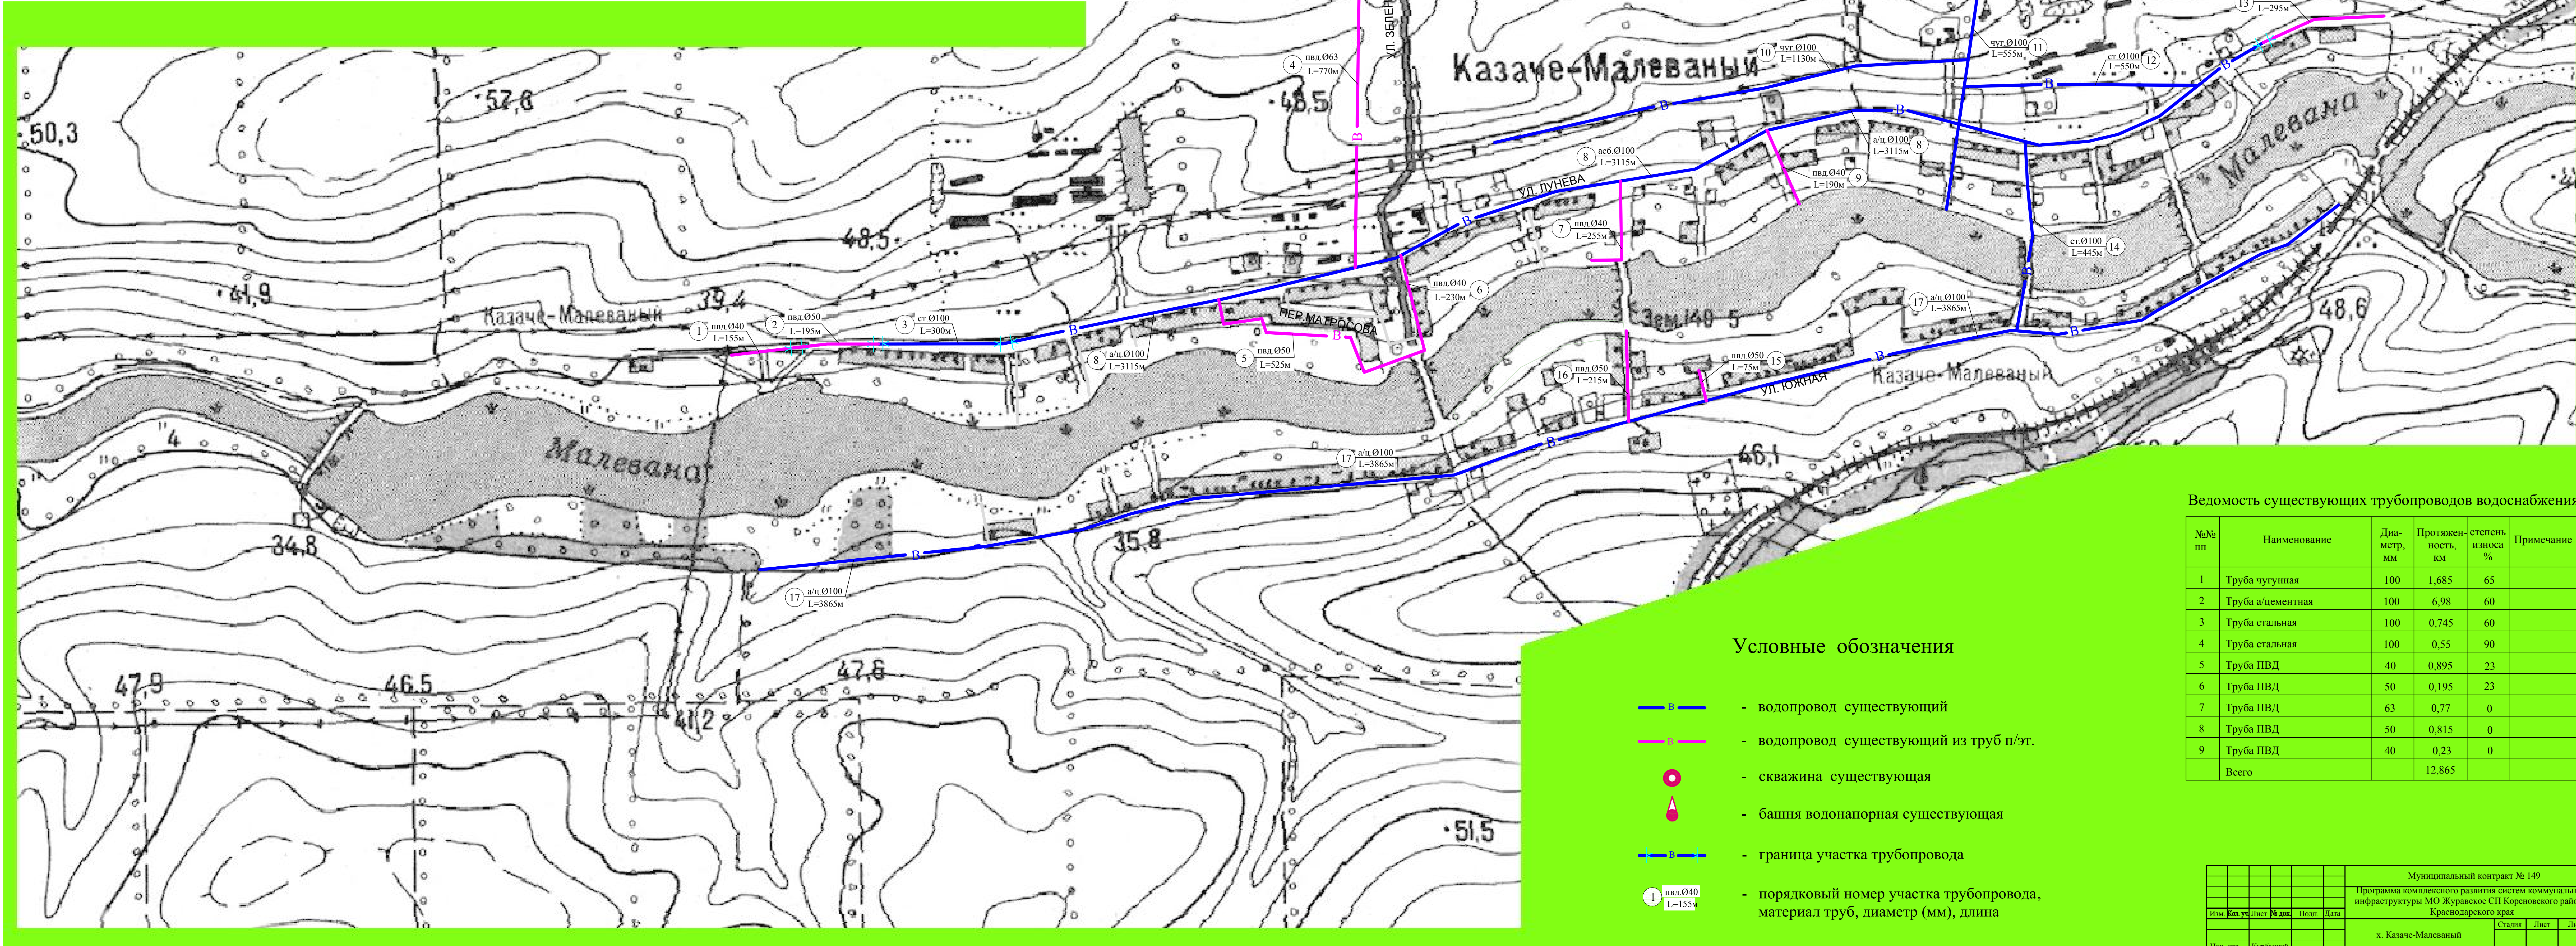

Условные обозначения

- В — - водопровод существующий
- П/Э — - водопровод существующий из труб п/э.
- - скважина существующая
- ▲ - башня водонапорная существующая
- Г — - граница участка трубопровода
- 1 пвд. Ø40 L=155м - порядковый номер участка трубопровода, материал труб, диаметр (мм), длина

Ведомость существующих трубопроводов водоснабжения

№ п/п	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, км	степень износа, %	Примечание
1	Труба чугунная	100	1,685	65	
2	Труба а/цементная	100	6,98	60	
3	Труба стальная	100	0,745	60	
4	Труба стальная	100	0,55	90	
5	Труба ПВД	40	0,895	23	
6	Труба ПВД	50	0,195	23	
7	Труба ПВД	63	0,77	0	
8	Труба ПВД	50	0,815	0	
9	Труба ПВД	40	0,23	0	
Всего			12,865		

				Муниципальный контракт № 149		
				Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Журавское СП Кореновского района Краснодарского края		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Нач. орг.	Курбанский					х. Казаче-Малеваный
Разраб.	Гребенникова					Стация
				Существующая схема водоснабжения М 1:5000		
				ООО "ПТИП" г. Краснодар		